





Schnitt B-B

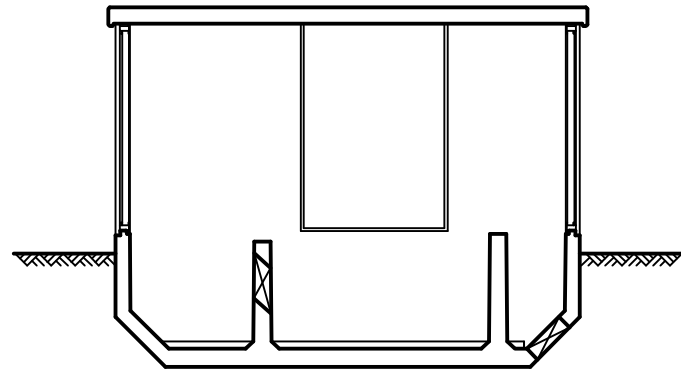

Schnitt A-A

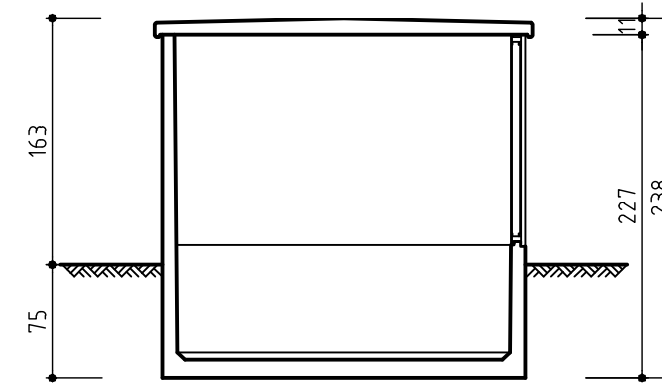

Grundriss

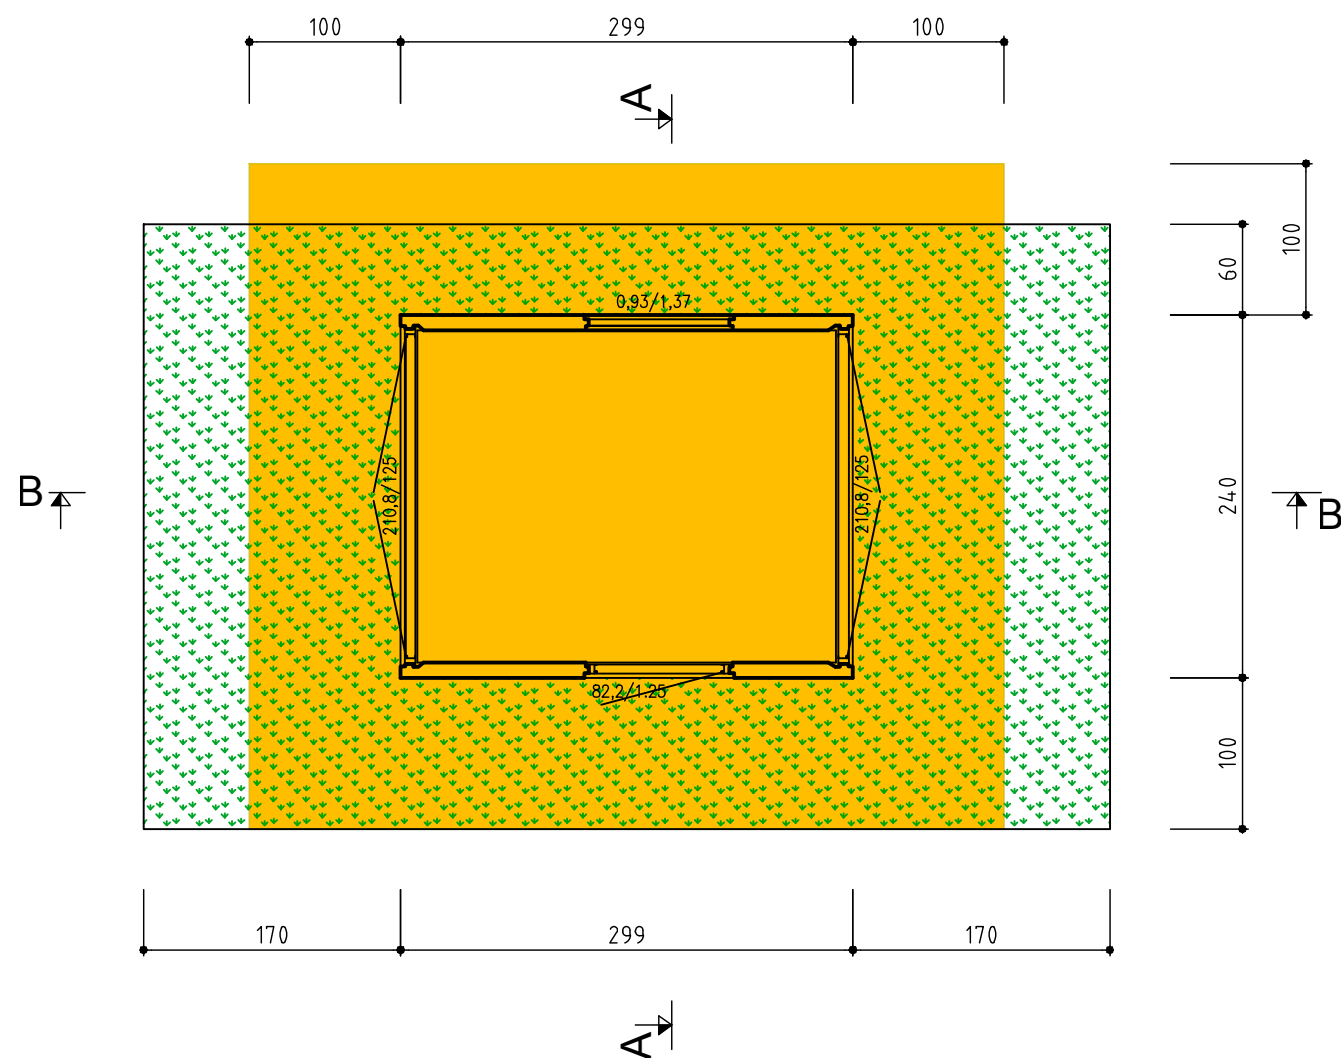

Unverbaubare und nicht überbaubare Umgehungsfläche.



Brandschutzzone

0	Planerstellung	25.5.2011	Zagler			
STATUS	ÄNDERUNG	DATUM	GEZEICHNET	GEPRÜFT		
LBNR.	<p><b>10 kV-Trafostation</b>  <b>Normtrafostation 2200-29</b>  <b>Übersicht-Umgehungsfläche</b></p>		<p><b>LINZ AG</b>  <b>STROM</b></p>			
MASZTAB					ABT.	Anlagenbau
BLATT/VON					Z. NR.	20111077ab01
01 / 01		ERSETZT				